



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Schwerin
Wickendorfer Str. 4
19055 Schwerin**

Telefon: 0385-555702-0
Telefax: 0385-555702-23
e-mail: AS-Schwerin@lalf.mvnet.de
Bearbeiter: M. Dressler, S. Hünmörder
Schwerin : 02.02.2022

H I N W E I S

Ausgabe 01 2022

NT-Auflagen und Kleinstrukturanteile

Auflagen zum Schutz von Flora und Fauna (NT-Auflagen)

Im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden unter anderem auch Anwendungsbestimmungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotopete erteilt.

NT-Auflagen sind zu berücksichtigen bei:

- Saumbiotopen **breiter als 3 m**
 - Wald, Gehölzinseln, Hecken, Feldraine, Brachland
 - Haus-/ Kleingärten
-

NT-Auflagen sind nicht zu berücksichtigen bei:

- angrenzender landwirtschaftlicher Nutzfläche
 - Hecken und Feldraine **weniger als 3 m breit**
 - angrenzenden Straßen, Wegen und Plätzen
 - Hecken, die nachweislich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen angelegt worden sind
-

Der Ausstattungsgrad einer Gemeinde mit ökologisch wertvollen Saumbiotopen legt den Umfang der einzuhaltenden NT-Auflagen fest. Informationen hierüber sind im Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturen enthalten.

Ob die Gemeinde auf ihrer Bewirtschaftungsfläche den Anteil von Kleinstrukturen erfüllt hat, finden Sie im Internet unter:

www.julius-kuehn.de/sf/ab/raeumliche-analysen-und-modellierung/verzeichnis-der-regionalisierten-kleinstrukturanteile

Zur Zeit wird das Verzeichnis durch das JKI überarbeitet, da sich durch die Veränderung der Gemeindegrenzen und –grenzen auch der Anteil an Kleinstrukturen geändert haben kann. Zum Jahresende wird mit einer aktualisierten Veröffentlichung der regionalisierten Kleinstrukturen gerechnet.

Steht in der Erfüllt-Spalte ein „Ja“, ist ein **ausreichender** Anteil an Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft in dieser Gemeinde vorhanden. Für die Auflagen **NT107-109** sowie **NT112** muss ein **20 m** - Streifen mit verlustmindernder Technik zu Saumbiotopen eingehalten werden (Abb. 1).

Bei einem "Nein" besteht eine **ungenügende Ausstattung** an Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft. Dann gelten für die Anwendungsbestimmungen **NT107-109** sowie **NT112** zu den bereits bestehenden **20 m** - Streifen (verlustmindernde Technik) **zusätzlich** ein **5 m** - Streifen mit **unbehandelter Fläche** zu Saumbiotopen (Abb. 2).

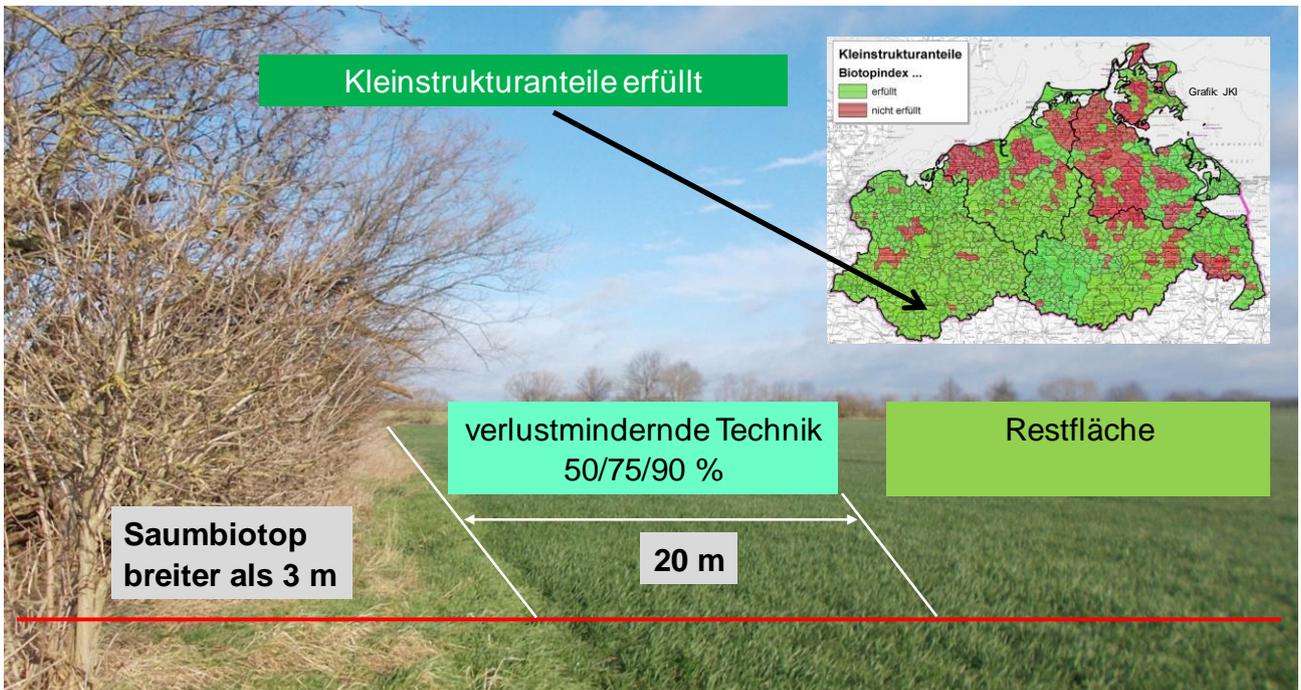


Abb. 1: NT107-109, 112 – Auflagen bei erfülltem Kleinstrukturanteil

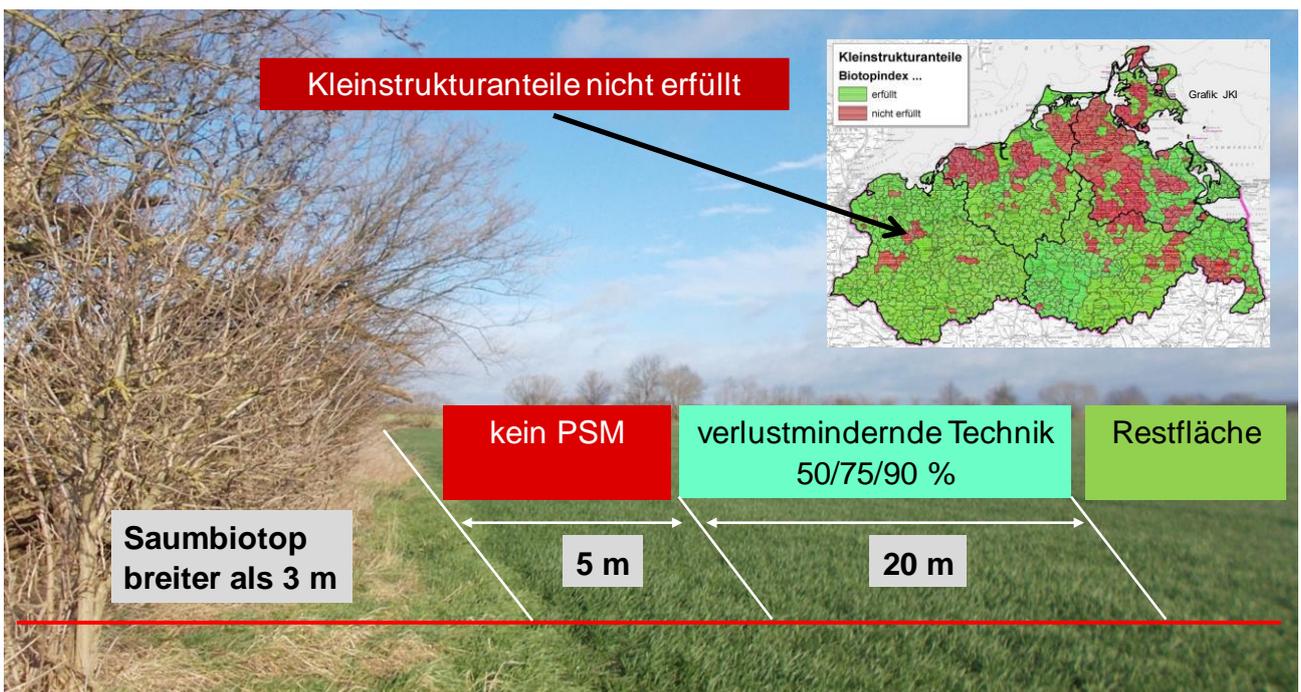


Abb. 2: NT107-109, 112 – Auflagen bei nicht erfülltem Kleinstrukturanteil